

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА


Клос В250 с R_a = 210 МПа
Клос В460 с R_a = 400 МПа

Ф.N	Ф.5	Н10	Н12	Н14	Н16
КП	60	50	74	31	42
Ст=40Кг					
Ст=197Кг					

Общо = 257Кг

ЗАВЕЖИ

1. Бетон клос по якост на нотики С20/25 с f_{сд}=13,3МПа
2. Арматурно стомано - носещо-клос В460 (N)
3. Минимално бетонно покритие не по-малко от 2см
4. За приемоето на ковроха и орматурата, проектанто до бъде уведомен преди издването на монтаж!

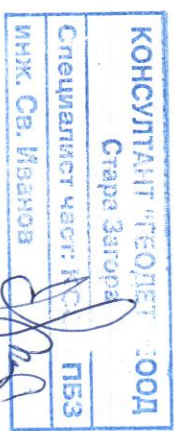

“ПОКРИТА ТРЯВУНА И СЪБЛЕКАЛНА НА ГРАДСКИ СТАДИОН”
в ПИ 51809.502.907, УЛИ NOXX, кв.183, гр. Нова-Заргора
Община Нова-Заргора

Възложител: Община Нова-Заргора

ИЗДАНА И ИЗМЕНЕНА ВЪВЕЖИТЕЛНО-ПРОЕКТИВНА СЛУЖБА	ПОДПИСИ НА ПРОЕКТИВНИТЕ РАБОТНИЦИ-СЪСТАВИТЕЛИ
Обект: КЗС	Регистрационен № 023937
Изпълнител: ИКОТЕК ПАВЛОВ	ИКОТЕК ПАВЛОВ
Част: СК	Фаз: ПП
N-четех	СК-2